









Vārtu specifikācija

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaitis	Stāvs	Ailas izmērs (h x b) mm	Piezīmes
V-1		8	1	2500 x 3000	Paceļami vārti, ar horizontālo pacelšanas mehānismu un durvju vērtņi (brīvais platums min 3000mm, augstums min 2500mm) ar max 20mm sliekšni komplektā ar visu nepieciešamo fumitūru (precizēt ar pasūtītāju) krāsa - pelēkā
V-2		1	1	2500 x 3000	Paceļami siltināti vārti, ar horizontālo pacelšanas mehānismu un durvju vērtņi (brīvais platums min 3000mm, augstums min 2500mm) ar max 20mm sliekšni komplektā ar visu nepieciešamo fumitūru (precizēt ar pasūtītāju) krāsa - pelēkā Uw=<1,2W/m²*xk




Durvju specifikācija

Ailes marka	Bloka shēma Ailas izmēri	Skaitis	Stāvs	Vērtne		Ailas izmērs (h x b) mm	Piezīmes
				L	K		
D-1		1	1	-	1	2500 x 1200	Alumīnija konstrukcijas ārdurvis ar stiklojumu un blīvējumu piedurlīstēs. Konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koeficients Uw=1W/m²*xk
D-2		2	1	1	1	2100 x 850	MDF durvis ar koksnes finierējumu ar aprīkojumu un integrētu ventilācijas pieplūdes resti durvju apakšējā daļā
D-3		1	1	-	-	2800 x 1400	Aukstumizturīgas alumīnija konstrukcijas bidāmās durvis. Konstrukcijai jānodrošina siltuma caurlaidības koeficients Uw=1W/m²*xk


Grīdas un jumta šķēlumi

MARKA	SKICE	APRAKSTS	APJOMS
G1		Stiegrots betona pamats, stierojumu 2xØ10 AIII 180mm blīvētās šķembas fr.0-45mm, 300mm esošā grunts	253.7 m²
G2		Stiegrots betona pamats, stierojumu 2xØ10 AIII 180mm Siltumizolācija - EPS150, 150 mm blīvētās šķembas 300mm esošā grunts	39,5 m²
J1		profilētā skārda segums Ruukki Classic D, RR23 RAL7015, b=0,5mm; dēļu latojums 35(h)×100mm, s=250mm; piespiedējīlīste, 20(h)×50mm, s=530*mm; Pretkondensāta plēve, b=0,2mm; piespiedējīlīste, 30(h)×50mm, s=530*mm; koka spāre 150(h)×50mm, s=800*mm	444.5 m²
J2		Sendviča panelis 150mm Kingspan KS1150, EW 60 / EI 30 Uw = 0,15W/(m²·K), tonis R9002, perforācija M(Micro)	39,5 m²

Sienu, grīdas un jumta šķēlumi

MARKA	SKICE	APRAKSTS	APJOMS
S1	Skatīt detalizācijas mezglu	Ārējā apdare koka dēļu krāsojums (skatīt krāsu pasi) 20 mm vertikāls koka apšuvums pamišus izbūvējams trīnītī 25×50 mm horizontālās lēņķveida latīņas 25×50 mm vertikālās latīņas Hidroizolācijas membrāna koka latām Betona vai keramzītu bloku siena 250 mm	376 m²
S2		Keramzītbetona bloki 250mm 5MPa	113.5 m²
S3		Keramzītbetona bloki 150mm 5MPa	126.6 m²
S4		Sienu apdare - špaiteļšana, ūdensizturīgs krāsojums 2 kārtas GK loksnes 12,5 mm minerālvate / akmensvate metāla konstrukcijas karkasā 100 mm 2 kārtas GK loksnes 12,5 mm Sienu apdare - keramikas flīzes	13.5m²
S5		S1 siena + no iekšpuses + Metāla profils - 75mm akmens vates siltinājums 50mm tvaika plēve 2mm GK loksnes 2×12,5mm - 25 mm + keramikas flīzes	125.2 m²
S6		S1 siena + no iekšpuses + Metāla profils - 100mm akmens vates siltinājums 50mm tvaika plēve 2mm GK loksnes 2×12,5mm - 25 mm + flīžu apdare uz līmjavas	10.4 m²
S7		PolTherma TS – sienas sendvičpanelis Sendviča panelis SP2B X-PIR 100mm	

Sienu S1
apdares risinājuma detalizācija

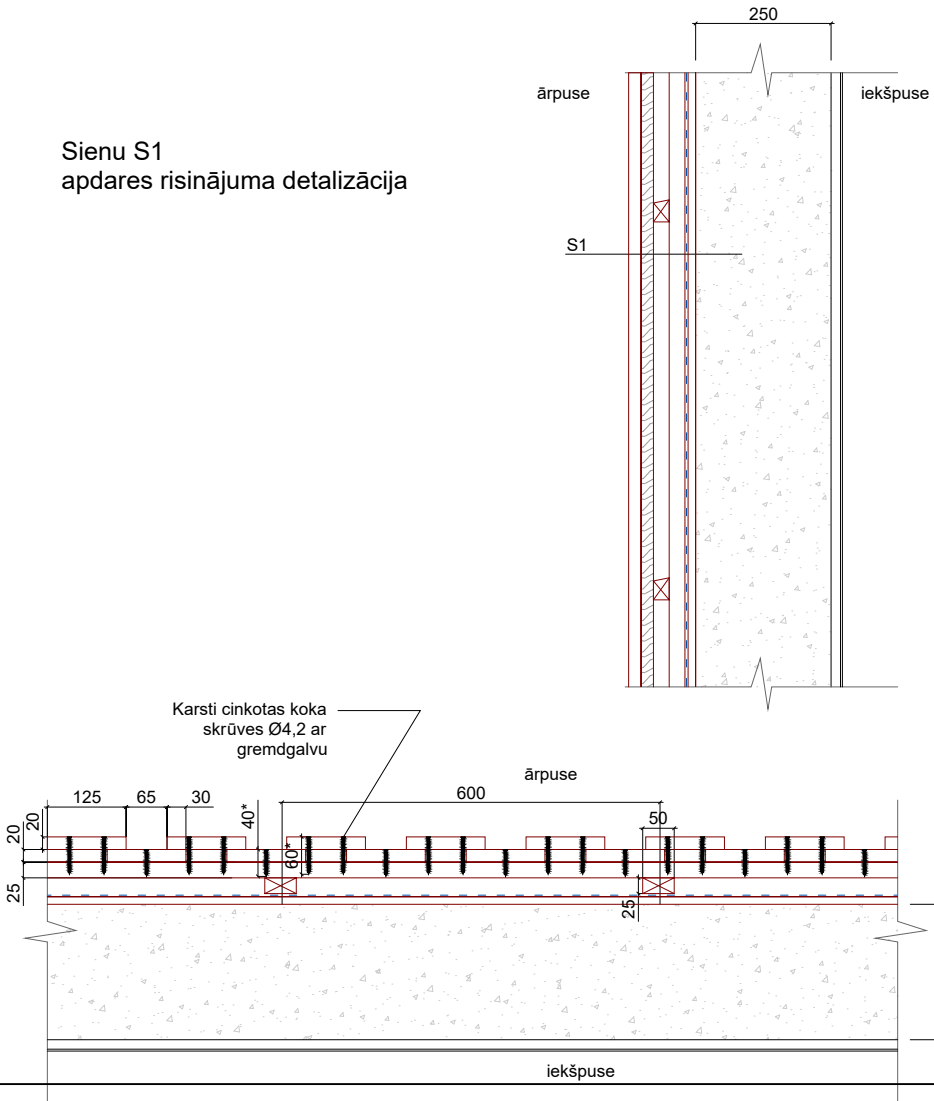

 SIA "WS" Būv. reģ. Nr.: 7296-R Kurmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: sgp@inbox.lv			Pasūtītājs Pāvilostas ostas pārvalde			13/POP/2025	
Adrese Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads							
Būvproj. vad.	Checker		5.2026	Rasējums		Stadija	Lapa
Būvproj. d. vad.	Checker		5.2026	Vārtu specifikācija, Durvju specifikācija, Sienu, grīdas un jumta šķēlumi		BP	AR-5
Izstrādāja	Author		5.2026				
			5.2026	Mērogs As indicated		arh.reģ.nr -	